

ООО «ТСК ИНЖПРОМСНАБ»

**ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ С РУЧНЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ, СЕРИЯ TL71-16D**

П А С П О Р Т

TL71-16D.005.ПС



При передаче оборудования другому владельцу вместе с оборудованием передается настоящий паспорт

2024

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Общие указания.....	3
Раздел 2. Основные сведения об изделии.....	4
Раздел 3. Основные технические данные	6
Раздел 4. Комплектность	9
Раздел 5. Гарантии изготовителя.....	9
Раздел 6. Консервация	10
Раздел 7. Сведения об упаковывании	11
Раздел 8. Перечень разрешенных отклонений от технической документации	12
Раздел 9. Свидетельство о приемке.....	13
Раздел 10. Данные приемо-сдаточных испытаний	16
Раздел 11. Движение изделия при эксплуатации, учет работы и технического обслуживания.....	17
Раздел 12. Результаты технического освидетельствования.....	18
Раздел 13. Сведения об утилизации	19
Раздел 14. Особые отметки	20

Раздел 1. Общие указания

1. Перед началом эксплуатации оборудования необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации и техническому обслуживанию.
2. Данный паспорт должен постоянно находиться с оборудованием.
3. При записи в паспорте не допускаются записи карандашом.
4. Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом написана новая, которую заверяет ответственное за эксплуатацию оборудования лицо, с указанием его фамилии и должности.
5. При передаче оборудования на другое предприятие или другому владельцу итоговые суммирующие записи по его наработке заверяют печатью предприятия, передающего оборудование.

Раздел 2. Основные сведения об изделии

Наименование изделия	Затвор дисковый с ручным управлением, серия TL71-16D
Обозначение изделия (артикул)	ZDMC2201/50 ZDMC2201/65 ZDMC2201/80 ZDMC2201/100 ZDMC2201/125 ZDMC2201/150 ZDMC2201/200
Документ на изготовление и поставку	-
Изготовитель (поставщик), адрес	ООО «ТСК ИНЖПРОМСНАБ», г. Москва, улица Люблинская, дом 151
Заводской номер изделия	-
Дата изготовления (поставки)	-
Назначение	Для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах

Декларация о соответствии ТР ТС		
Сведения о декларации	Номер документа	ЕАЭС N RU Д-CN.PA04.B.40253/23
	Срок действия	по 04.06.2028
	Орган, выдавший декларацию	-
	Обозначение документов (международных правил) на соответствие которым производилась сертификация (выдача разрешений на применение)	ТР ТС 010/2011

Декларация о соответствии ТР ТС		
Сведения о декларации	Номер документа	-
	Срок действия	-
	Орган, выдавший декларацию	-
	Обозначение документов (международных правил) на соответствие которым производилась сертификация (выдача разрешений на применение)	ТР ТС 032/2013

Раздел 3. Основные технические данные

3.1 Технические характеристики

Наименование параметра		Значение
Рабочая среда		Вода, раствор гликоля до 50%
Номинальный диаметр*, DN, мм		50-200
Номинальное давление, PN		16
Тип присоединения к трубопроводу		Межфланцевое (центрирующие проушины)
Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015		A
Способ управления		Ручной
Температура рабочей среды t, °C		От минус 15 до плюс 120
Климатическое исполнение (параметры окружающей среды: температура t, °C и относительная влажность воздуха, %, не более)		От минус 15 до плюс 70; 85%
Показатели надежности	Средний полный срок службы (до списания), лет, не менее	10
	Средний полный ресурс (до списания), циклов (часов), не менее	-
Показатели безопасности (назначенные показатели)	Назначенный срок службы, лет	10
	Назначенный ресурс, циклов	10000

*Номинальный диаметр затвора, в зависимости от модификации, приведен в таблице 2.


Таблица 2 – номинальный диаметр и условная пропускная способность

Артикул	Наименование	DN
ZDMC2201/50	Затвор дисковый меж/фл TAFLINE серия TL71-16D DN50 PN16	50
ZDMC2201/65	Затвор дисковый меж/фл TAFLINE серия TL71-16D DN65 PN16	65
ZDMC2201/80	Затвор дисковый меж/фл TAFLINE серия TL71-16D DN80 PN16	80
ZDMC2201/100	Затвор дисковый меж/фл TAFLINE серия TL71-16D DN100 PN16	100
ZDMC2201/125	Затвор дисковый меж/фл TAFLINE серия TL71-16D DN125 PN16	125
ZDMC2201/150	Затвор дисковый меж/фл TAFLINE серия TL71-16D DN150 PN16	150
ZDMC2201/200	Затвор дисковый меж/фл TAFLINE серия TL71-16D DN200 PN16	200

3.2 Материальное исполнение

3.2.1 Материалы арматуры:

№	Деталь	Марка материала/аналог материала
1	Корпус	GGG40
2	Гильза	PTFE
3	Седло	EPDM
4	Диск	CF8M
5	Основание	SS410
6	Гильза	PTFE
7	Уплотнительное кольцо	NBR
8	Шайба	SS201
9	Стопорные кольца	45#
10	Болт	SS201
11	Рукоятка	AL
12	Накладка	35#
13	Болт	SS201
14	Шайба	SS201
15	Гайка	SS201
16	Шайба	SS201

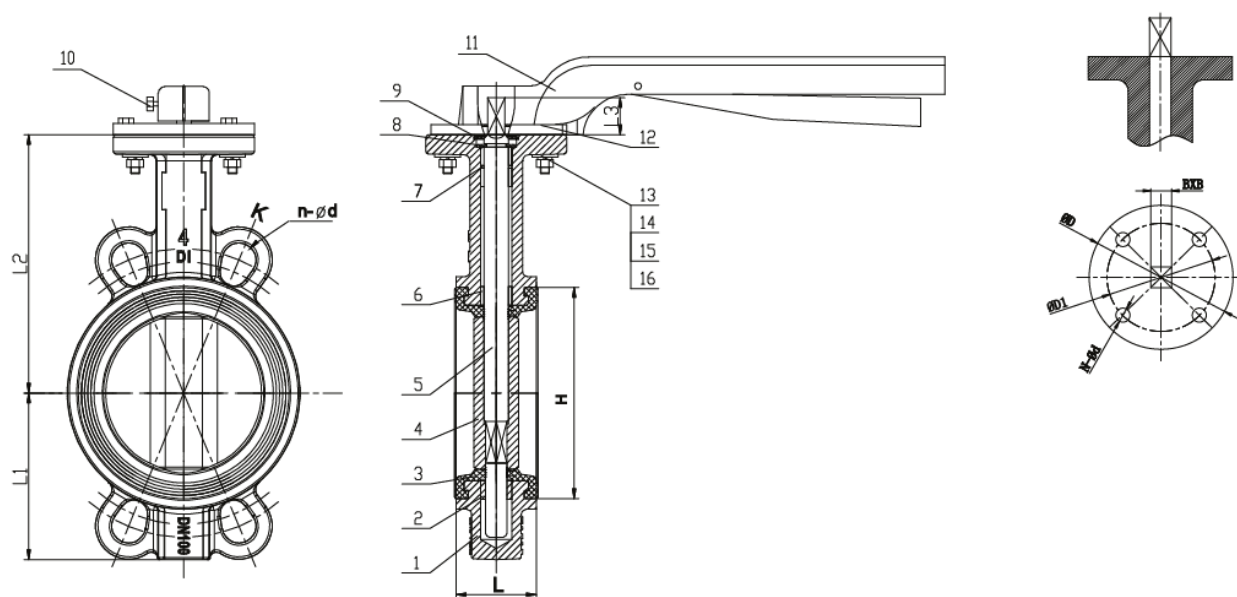

3.3 Габаритные размеры

Артикул	L	K	H	L1	L2	H-d	IS05211	N-d	D	BXB
ZDM2201/50	42	125	85	73	133	4-23	F10	4-8	65	9X9
ZDM2201/65	45	145	97	83	139	4-27	F07	4-8	65	9X9
ZDM2201/80	45	160	114	97	155	8-18	F07	4-8	65	9X9
ZDM2201/100	52	180	143	109	169	4-25	F07	4-10	70	11X11
ZDM2201/125	55	210	173	125	183	4-23	F05	4-10	70	14X14
ZDM2201/150	56	240	193	139	198	4-25	F05	4-10	70	14X14
ZDM2201/200	60	295	249	172	235	4-25	F05	4-12	102	17X17

Раздел 4. Комплектность

4.1 В комплект поставки входят:

Затвор дисковый с ручным управлением, серия TL71-16D

(наименование изделия)

- Паспорт TL71-16D.005.ПС;
- Руководство по эксплуатации;
- Декларация о соответствии.

Раздел 5. Гарантии изготовителя (поставщика)

Затвор дисковый с ручным управлением, серия TL71-16D

ООО «ТСК ИНЖПРОМСНАБ» гарантирует, что затвор будет работать в соответствии с проектными показателями при условии соблюдения заказчиком требований эксплуатационной документации.

Гарантийный срок службы 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты отгрузки.

Раздел 6. Консервация

[illegible]

Раздел 7. Сведения об упаковывании

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Вариант внутренней упаковки _____ по ГОСТ 9.014.

Затвор дисковый с ручным управлением, серия TL71-16D

(наименование изделия)

-

(обозначение)

No.

-

(заводской номер)

Упакован (а)

(наименование или код изготовителя)

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

М.П.

(должность)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(год, месяц, число)

Раздел 8. Перечень разрешенных отклонений от технической документации

Наименование и обозначение детали, сборочной единицы	Краткое содержание отклонения, несоответствия	Номер отчета по несоответствию	Номер разрешения, дата

Раздел 9. Свидетельство о приемке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Затвор дисковый с ручным управлением, серия TL71-16D

(наименование изделия)

-

(обозначение)

No.

-

(заводской номер)

изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признан(а) годным(ой) для эксплуатации на указанные в настоящем паспорте параметры.

Начальник ОТК

(должность)

М.П.

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(год, месяц, число)

Руководитель предприятия

(должность)

М.П.

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(год, месяц, число)

Раздел 10. Данные приемо-сдаточных испытаний

Наименование, обозначение изделия, заводской номер	Вид испытания	Среда	Давление испытания, Мпа (бар)	Температура при испытании, °С	Продолжительность испытания	Результат	Дата
	На прочность и плотность материала корпусных деталей и сварных швов, находящихся под давлением						
	На герметичность относительно внешней среды по уплотнению подвижных и неподвижных соединений						
	На герметичность затвора						
	Функциональные испытания (на работоспособность)						

Раздел 11. Движение изделия при эксплуатации, учет работы и технического обслуживания

[illegible]

Раздел 12. Результаты технического освидетельствования

[illegible]

Раздел 13. Сведения об утилизации

Решение об утилизации принимается после проведения комплекса мероприятий, включающих в себя обследование состояния арматуры, оценку остаточного ресурса.

Дата	Сведения об утилизации	Примечание

Раздел 14. Особые отметки

(на обратной стороне последней страницы)

Настоящий паспорт содержит 20 пронумерованных листов.

(подпись)

М. П.

(расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20 ____