

ООО «ТСК ИНЖПРОМСНАБ»

**ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ С РЕДУКТОРНЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ,
СЕРИЯ TL71-16D**

П А С П О Р Т

TL71-16D.007.ПС



При передаче оборудования другому владельцу вместе с оборудованием передается настоящий паспорт

2024

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Общие указания.....	3
Раздел 2. Основные сведения об изделии.....	4
Раздел 3. Основные технические данные	6
Раздел 4. Комплектность	9
Раздел 5. Гарантии изготовителя.....	9
Раздел 6. Консервация	10
Раздел 7. Сведения об упаковывании	11
Раздел 8. Перечень разрешенных отклонений от технической документации	12
Раздел 9. Свидетельство о приемке.....	13
Раздел 10. Данные приемо-сдаточных испытаний	16
Раздел 11. Движение изделия при эксплуатации, учет работы и технического обслуживания.....	17
Раздел 12. Результаты технического освидетельствования.....	18
Раздел 13. Сведения об утилизации	19
Раздел 14. Особые отметки	20

Раздел 1. Общие указания

1. Перед началом эксплуатации оборудования необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации и техническому обслуживанию.
2. Данный паспорт должен постоянно находиться с оборудованием.
3. При записи в паспорте не допускаются записи карандашом.
4. Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом написана новая, которую заверяет ответственное за эксплуатацию оборудования лицо, с указанием его фамилии и должности.
5. При передаче оборудования на другое предприятие или другому владельцу итоговые суммирующие записи по его наработке заверяют печатью предприятия, передающего оборудование.

Раздел 2. Основные сведения об изделии

Наименование изделия	Затвор дисковый с редукторным управлением, серия TL71-16D
Обозначение изделия (артикул)	ZDM2402/Ch250 ZDM2402/Ch300
Документ на изготовление и поставку	-
Изготовитель (поставщик), адрес	ООО «ТСК ИНЖПРОМСНАБ», г. Москва, улица Люблинская, дом 151
Заводской номер изделия	-
Дата изготовления (поставки)	-
Назначение	Для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах

Декларация о соответствии ТР ТС		
Сведения о декларации	Номер документа	ЕАЭС N RU Д-CN.PA04.B.40253/23
	Срок действия	по 04.06.2028
	Орган, выдавший декларацию	-
	Обозначение документов (международных правил) на соответствие которым производилась сертификация (выдача разрешений на применение)	ТР ТС 010/2011

Декларация о соответствии ТР ТС		
Сведения о декларации	Номер документа	-
	Срок действия	-
	Орган, выдавший декларацию	-
	Обозначение документов (международных правил) на соответствие которым производилась сертификация (выдача разрешений на применение)	ТР ТС 032/2013

Раздел 3. Основные технические данные

3.1 Технические характеристики

Наименование параметра		Значение
Рабочая среда		Вода, раствор гликоля до 50%
Номинальный диаметр*, DN, мм		50-200
Номинальное давление, PN		16
Тип присоединения к трубопроводу		Межфланцевое (центрирующие проушины)
Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015		A
Способ управления		Редуктор
Температура рабочей среды t, °C		От минус 15 до плюс 120
Климатическое исполнение (параметры окружающей среды: температура t, °C и относительная влажность воздуха, %, не более)		От минус 15 до плюс 70; 85%
Показатели надежности	Средний полный срок службы (до списания), лет, не менее	10
	Средний полный ресурс (до списания), циклов (часов), не менее	-
Показатели безопасности (назначенные показатели)	Назначенный срок службы, лет	10
	Назначенный ресурс, циклов	10000

*Номинальный диаметр затвора, в зависимости от модификации, приведен в таблице 2.


Таблица 2 – номинальный диаметр и условная пропускная способность

Артикул	Наименование	DN
ZDM2402/Ch250	Затвор дисковый меж/фл TAFLINE серия TL71R- 16C DN250 PN16	250
ZDM2402/Ch300	Затвор дисковый меж/фл TAFLINE серия TL71R- 16C DN300 PN16	300

3.2 Материальное исполнение

3.2.1 Материалы арматуры:

№	Деталь	Марка материала/аналог материала
1	Корпус	GGG40
2	Седло	EPDM
3	Нижний вал	SS410
4	Диск	GGG40/CF8/CF8M
5	Верхний вал	SS410
6	Гильза	Полимер
7	Уплотнительное кольцо	EPDM
8	Редуктор	DI

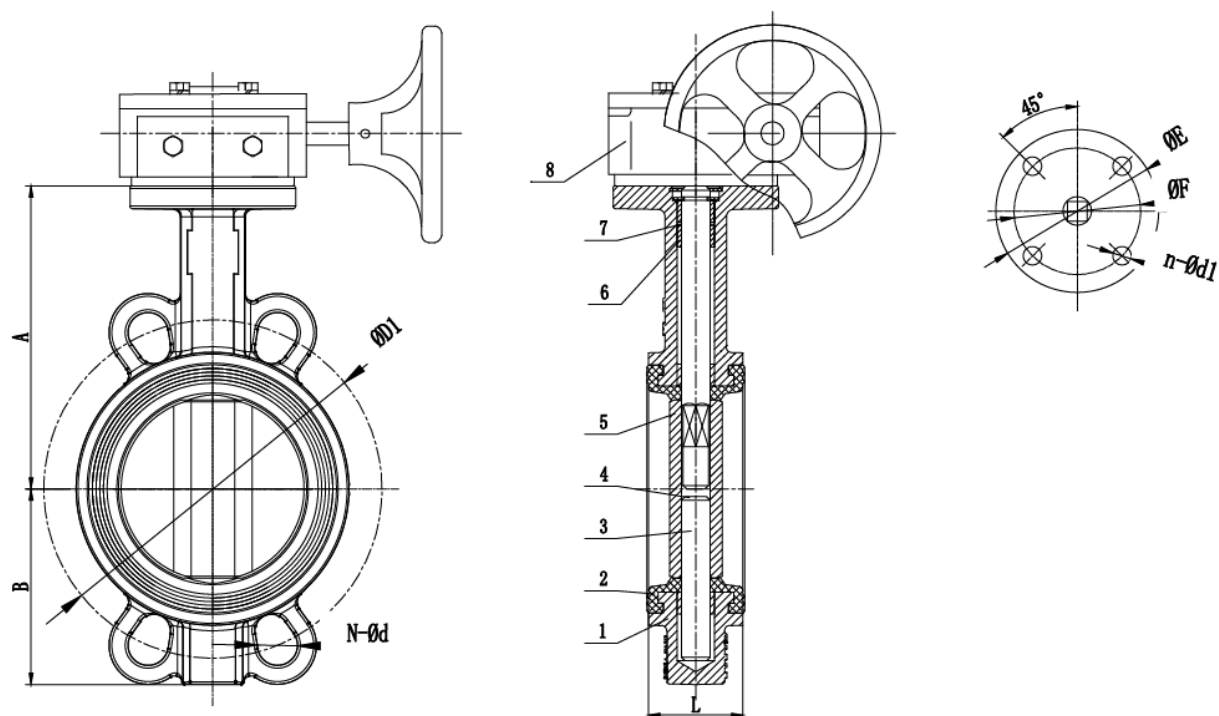

3.3 Габаритные размеры

Артикул	L	A	B	D1	N-d	E	E1	n-d1
ZDM2402/Ch300	78	305	238	410	12-26	125	102	4-12
ZDM2402/Ch250	68	267	207	355	12-26	125	102	4-12

Раздел 4. Комплектность

4.1 В комплект поставки входят:

Затвор дисковый с редукторным управлением, серия TL71-16D

(наименование изделия)

- Паспорт TL71-16D.007.ПС;
- Руководство по эксплуатации;
- Декларация о соответствии.

Раздел 5. Гарантии изготовителя (поставщика)

Затвор дисковый с редукторным управлением, серия TL71-16D

ООО «ТСК ИНЖПРОМСНАБ» гарантирует, что затвор будет работать в соответствии с проектными показателями при условии соблюдения заказчиком требований эксплуатационной документации.

Гарантийный срок службы 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты отгрузки.

Раздел 6. Консервация

[illegible]

Раздел 7. Сведения об упаковывании

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Вариант внутренней упаковки _____ по ГОСТ 9.014.

Затвор дисковый с редукторным управлением, серия TL71-16D

(наименование изделия)

-

(обозначение)

No.

-

(заводской номер)

Упакован (а)

(наименование или код изготовителя)

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

М.П.

(должность)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(год, месяц, число)

Раздел 8. Перечень разрешенных отклонений от технической документации

Наименование и обозначение детали, сборочной единицы	Краткое содержание отклонения, несоответствия	Номер отчета по несоответствию	Номер разрешения, дата

Раздел 9. Свидетельство о приемке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Затвор дисковый с редукторным управлением, серия TL71-16D

(наименование изделия)

-

(обозначение)

No.

-

(заводской номер)

изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признан(а) годным(ой) для эксплуатации на указанные в настоящем паспорте параметры.

Начальник ОТК

(должность)

М.П.

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(год, месяц, число)

Руководитель предприятия

(должность)

М.П.

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(год, месяц, число)

Раздел 10. Данные приемо-сдаточных испытаний

Наименование, обозначение изделия, заводской номер	Вид испытания	Среда	Давление испытания, Мпа (бар)	Температура при испытании, °С	Продолжительность испытания	Результат	Дата
	На прочность и плотность материала корпусных деталей и сварных швов, находящихся под давлением						
	На герметичность относительно внешней среды по уплотнению подвижных и неподвижных соединений						
	На герметичность затвора						
	Функциональные испытания (на работоспособность)						

Раздел 11. Движение изделия при эксплуатации, учет работы и технического обслуживания

[illegible]

Раздел 13. Сведения об утилизации

Решение об утилизации принимается после проведения комплекса мероприятий, включающих в себя обследование состояния арматуры, оценку остаточного ресурса.

Дата	Сведения об утилизации	Примечание

Раздел 14. Особые отметки

(на обратной стороне последней страницы)

Настоящий паспорт содержит 20 пронумерованных листов.

(подпись)

М. П.

(расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20 ____