

ООО «ТСК ИНЖПРОМСНАБ»

**КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ДВУХСТВОРЧАТЫЙ
МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ, СЕРИЯ TL77R-16D**

П А С П О Р Т

TL77R-16D.001.ПС



При передаче оборудования другому владельцу вместе с оборудованием передается настоящий паспорт

2024

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Общие указания.....	3
Раздел 2. Основные сведения об изделии.....	4
Раздел 3. Основные технические данные	6
Раздел 4. Комплектность	9
Раздел 5. Гарантии изготовителя.....	9
Раздел 6. Консервация	10
Раздел 7. Сведения об упаковывании	11
Раздел 8. Перечень разрешенных отклонений от технической документации	12
Раздел 9. Свидетельство о приемке.....	13
Раздел 10. Данные приемо-сдаточных испытаний	16
Раздел 11. Движение изделия при эксплуатации, учет работы и технического обслуживания.....	17
Раздел 12. Результаты технического освидетельствования.....	18
Раздел 13. Сведения об утилизации	19
Раздел 14. Особые отметки	20

Раздел 1. Общие указания

1. Перед началом эксплуатации оборудования необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации и техническому обслуживанию.
2. Данный паспорт должен постоянно находиться с оборудованием.
3. При записи в паспорте не допускаются записи карандашом.
4. Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом написана новая, которую заверяет ответственное за эксплуатацию оборудования лицо, с указанием его фамилии и должности.
5. При передаче оборудования на другое предприятие или другому владельцу итоговые суммирующие записи по его наработке заверяют печатью предприятия, передающего оборудование.

Раздел 2. Основные сведения об изделии

Наименование изделия	Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый, серия TL77R-16D
Обозначение изделия (артикул)	KOD1409/40 KOD1409/50 KOD1409/65 KOD1409/80 KOD1409/100 KOD1409/125 KOD1409/150 KOD1409/200 KOD1409/250 KOD1409/300 KOD1409/350 KOD1409/400 KOD1409/450 KOD1409/500 KOD1409/600
Документ на изготовление и поставку	-
Изготовитель (поставщик), адрес	ООО «ТСК ИНЖПРОМСНАБ», г. Москва, улица Люблинская, дом 151
Заводской номер изделия	-
Дата изготовления (поставки)	-
Назначение	Для предотвращения обратного потока рабочей среды на трубопроводах

Декларация о соответствии ТР ТС		
Сведения о декларации	Номер документа	ЕАЭС N RU 4-CN.PA04. В.40293/23
	Срок действия	по 04.06.2028
	Орган, выдавший декларацию	-
	Обозначение документов (международных правил) на соответствие которым производилась сертификация (выдача разрешений на применение)	ТР ТС 010/2011

Декларация о соответствии ТР ТС		
Сведения о декларации	Номер документа	-
	Срок действия	-
	Орган, выдавший декларацию	-
	Обозначение документов (международных правил) на соответствие которым производилась сертификация (выдача разрешений на применение)	ТР ТС 032/2013

Раздел 3. Основные технические данные

3.1 Технические характеристики

Наименование параметра		Значение
Рабочая среда		Вода, растворы гликолей до 50%
Номинальный диаметр*, DN, мм		40-200
Номинальное давление, PN		16
Исполнение затвора		Двухстворчатый
Тип присоединения к трубопроводу		Межфланцевый
Температура рабочей среды t, °C		От минус 20 до плюс 120
Климатическое исполнение (параметры окружающей среды: температура t, °C и относительная влажность воздуха, %, не более)		От минус 20 до плюс 70; 80%
Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015		Класс А (при давлении противотока 0,1 бар)
Показатели надежности	Средний полный срок службы (до списания), лет, не менее	10
	Средний полный ресурс (до списания), циклов (часов), не менее	-
Показатели безопасности (назначенные показатели)	Назначенный срок службы, лет	10
	Назначенный ресурс, циклов	-

*Номинальный диаметр клапана, в зависимости от модификации, приведен в таблице 2.

Таблица 2 – номинальный диаметр


Артикул	Наименование	DN
KOD1409/40	Клапан обратный двухстворчатый DN 40 PN 16 серия TL77R-16D	40
KOD1409/50	Клапан обратный двухстворчатый DN 50 PN 16 серия TL77R-16D	50
KOD1409/65	Клапан обратный двухстворчатый DN 65 PN 16 серия TL77R-16D	65
KOD1409/80	Клапан обратный двухстворчатый DN 80 PN 16 серия TL77R-16D	80
KOD1409/100	Клапан обратный двухстворчатый DN 100 PN 16 серия TL77R- 16D	100
KOD1409/125	Клапан обратный двухстворчатый DN 125 PN 16 серия TL77R- 16D	125
KOD1409/150	Клапан обратный двухстворчатый DN 150 PN 16 серия TL77R- 16D	150
KOD1409/200	Клапан обратный двухстворчатый DN 200 PN 16 серия TL77R- 16D	200
KOD1409/250	Клапан обратный двухстворчатый DN 250 PN 16 серия TL77R- 16D	250

Артикул	Наименование	DN
KOD1409/300	Клапан обратный двухстворчатый DN 300 PN 16 серия TL77R- 16D	300
KOD1409/350	Клапан обратный двухстворчатый DN 350 PN 16 серия TL77R- 16D	350
KOD1409/400	Клапан обратный двухстворчатый DN 400 PN 16 серия TL77R- 16D	400
KOD1409/450	Клапан обратный двухстворчатый DN 450 PN 16 серия TL77R- 16D	450
KOD1409/500	Клапан обратный двухстворчатый DN 500 PN 16 серия TL77R- 16D	500
KOD1409/600	Клапан обратный двухстворчатый DN 600 PN 16 серия TL77R- 16D	600

3.2 Материальное исполнение

3.2.1 Материалы арматуры:

№	Деталь	Марка материала/аналог материала
1	Седло	EPDM
2	Корпус	Чугун (CI) + эпоксидное покрытие (Epoxy spray)
3	Диск	CF8
4	Основание	SS416
5	Пружина	SS304
6	Шайба	PTFE
7	Уплотнительная прокладка	EPDM
8	Заглушка	WCB

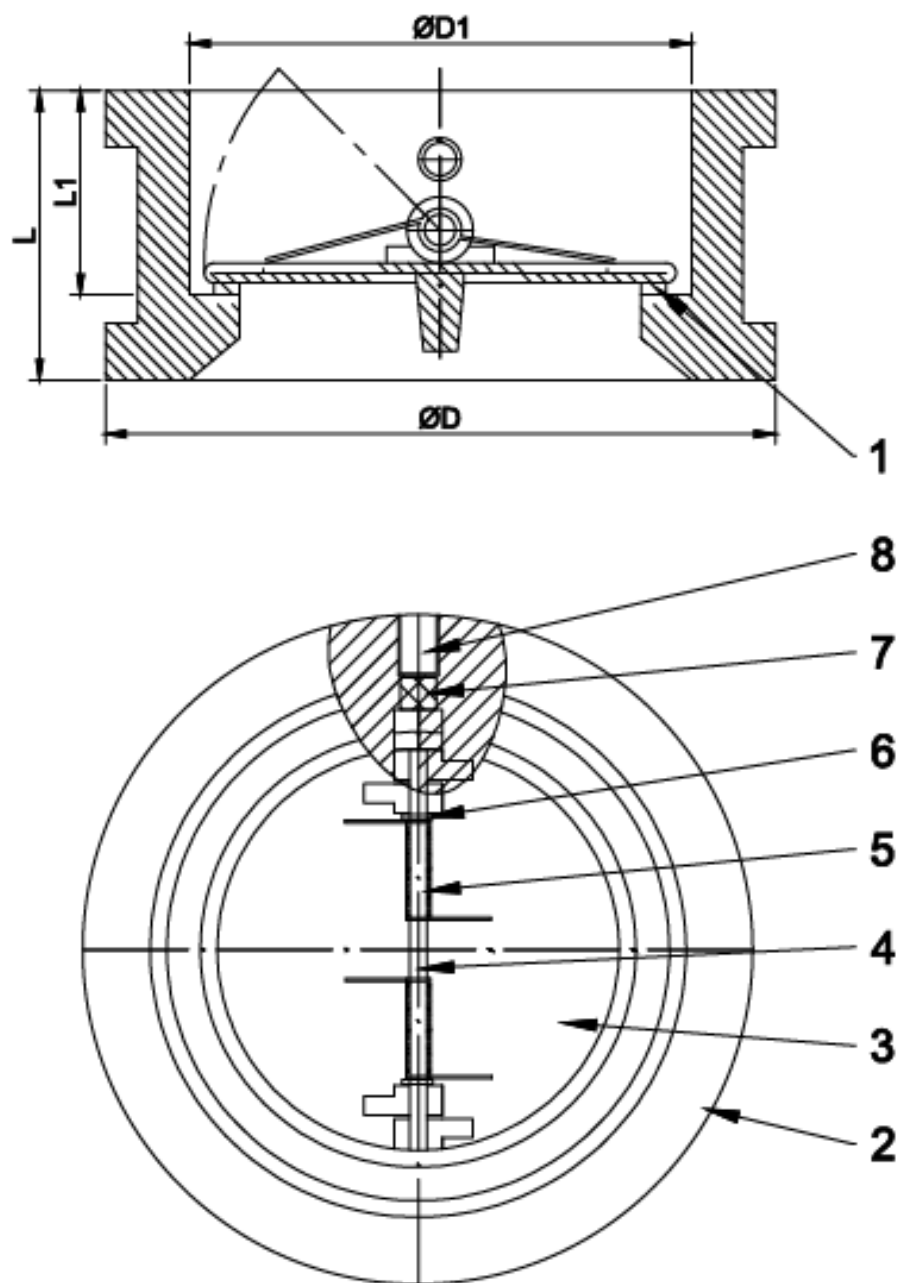

3.3 Габаритные размеры

Артикул	D	D1	L	L1
KOD1409/40	91	65	43	33
KOD1409/50	107	65	43	33
KOD1409/65	127	80	46	34
KOD1409/80	142	94	64	44
KOD1409/100	162	117	64	48
KOD1409/125	192	145	70	50
KOD1409/150	218	170	76	52

Артикул	D	D1	L	L1
KOD1409/200	273	224	89	58
KOD1409/250	328	265	114	78
KOD1409/300	378	310	114	74
KOD1409/350	438	360	127	79
KOD1409/400	489	410	140	88
KOD1409/450	535	450	152	98
KOD1409/500	594	505	152	100
KOD1409/600	720	624	178	124

Раздел 4. Комплектность

4.1 В комплект поставки входят:

Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый, серия TL77R-16D

(наименование изделия)

- Паспорт TL77R-16D.001.ПС;
- Руководство по эксплуатации;
- Декларация о соответствии.

Раздел 5. Гарантии изготовителя (поставщика)

Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый серии TL77R-16D

ООО «ТСК ИНЖПРОМСНАБ» гарантирует, что клапан будет работать в соответствии с проектными показателями при условии соблюдения заказчиком требований эксплуатационной документации.

Гарантийный срок службы 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты отгрузки.

Раздел 6. Консервация

[illegible]

Раздел 7. Сведения об упаковывании

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Вариант внутренней упаковки — _____ по ГОСТ 9.014.

Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый, серия TL77R-16D

(наименование изделия)

-

(обозначение)

No.

-

(заводской номер)

Упакован (а)

(наименование или код изготовителя)

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

М.П.

(должность)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(год, месяц, число)

Раздел 8. Перечень разрешенных отклонений от технической документации

Наименование и обозначение детали, сборочной единицы	Краткое содержание отклонения, несоответствия	Номер отчета по несоответствию	Номер разрешения, дата

Раздел 9. Свидетельство о приемке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый, серия TL77R-16D

(наименование изделия)

-

(обозначение)

No.

-

(заводской номер)

изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признан(а) годным(ой) для эксплуатации на указанные в настоящем паспорте параметры.

Начальник ОТК

(должность)

М.П.

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(год, месяц, число)

Руководитель предприятия

(должность)

М.П.

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(год, месяц, число)

Раздел 10. Данные приемо-сдаточных испытаний

Наименование, обозначение изделия, заводской номер	Вид испытания	Среда	Давление испытания, Мпа (бар)	Температура при испытании, °С	Продолжительность испытания	Результат	Дата
	На прочность и плотность материала корпусных деталей и сварных швов, находящихся под давлением						
	На герметичность относительно внешней среды по уплотнению подвижных и неподвижных соединений						
	На герметичность затвора						
	Функциональные испытания (на работоспособность)						

Раздел 11. Движение изделия при эксплуатации, учет работы и технического обслуживания

[illegible]

Раздел 12. Результаты технического освидетельствования

[illegible]

Раздел 13. Сведения об утилизации

Решение об утилизации принимается после проведения комплекса мероприятий, включающих в себя обследование состояния арматуры, оценку остаточного ресурса.

Дата	Сведения об утилизации	Примечание

Раздел 14. Особые отметки

(на обратной стороне последней страницы)

Настоящий паспорт содержит 20 пронумерованных листов .

(подпись)

(расшифровка подписи)

М. П.

« ____ » _____ 20 ____